第三角法

御注文元	殿
用　途	

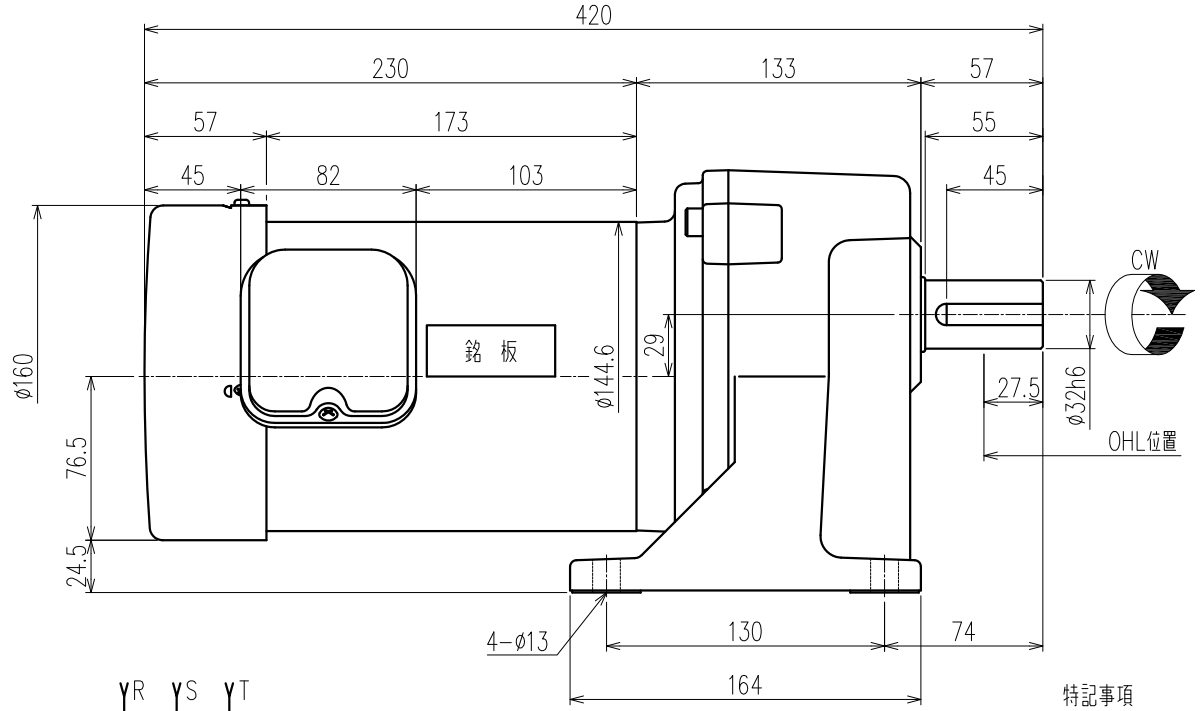

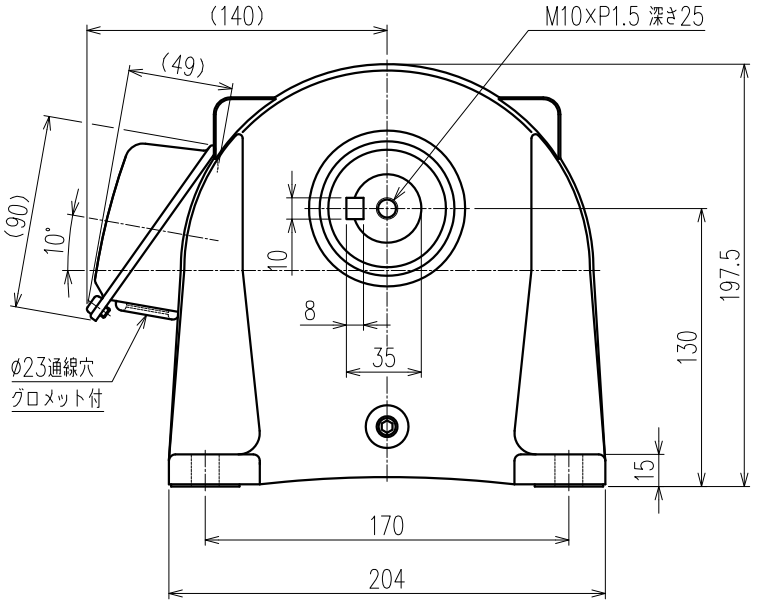

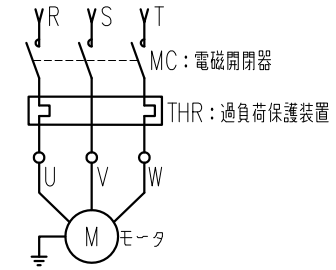

結線例（出力軸回転方向：CW）

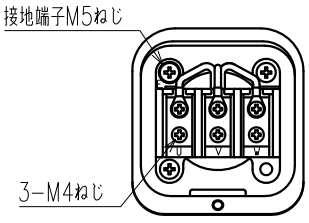

端子箱内部図

特記事項

1）出力軸回転方向はモータ配線いずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	30	40	50	60	80
周波数［Hz］	50/60	←	←	←	←
出力軸回転数（モータ同期回転時）［r/min］	49.9/59.9	37.0/44.4	30.1/36.1	25.0/29.9	19.2/23.0
出力軸許容トルク［N・m］	123.0/102.5	166.0/138.4	204.0/170.0	246.0/205.0	319.8/266.5
実減速比（小数点第4位四捨五入）	1：30.058	1：40.578	1：49.861	1：60.116	1：78.150
OHL［N］	4018	4214	4606	5488	5880

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相　数	三相	周波数	50/60［Hz］	構　造	
出　力	0.75［kW］	出力軸回転数（モータ同期回転時）	別欄参照	静摩擦トルク	
構　造	全閉外扇形 IP40（通線口を除く）	出力軸許容トルク	別欄参照	電　圧	
極　数	4P	減速比	別欄参照	容　量	
周波数	50/60［Hz］	OHL	別欄参照	ブレーキ電源	
電　圧	200/200−220［V］	潤滑方法	グリースバス	その他	
電　流	①3.4/3.1−3.0［A］			塗　装	シグマグレー
①効率（効率クラス）	82.5（IE3）/85.5（IE3）/85.5（IE3）［%］			質　量	概略23.4［kg］
定　格	S1			梱　包	一個箱又は集中梱包
耐熱クラス	E				

MARK	REVISE	DATE	REVISER
⑥			
⑤			
④			
③			
②			
①	効率値を規格値に統一、50Hz電流値修正3.3→	15/01/20	小林

MODEL	DRAWING.NO.
TML2−08E−（30~80）	S084A636 ①

APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE	DATE
磯村	月野	月野	1：2.5（A3）	2014/04/17
15/01/22	15/01/22		SIGMA GIKEN CO.,LTD.	