第三角法

御注文元	殿
用　途	

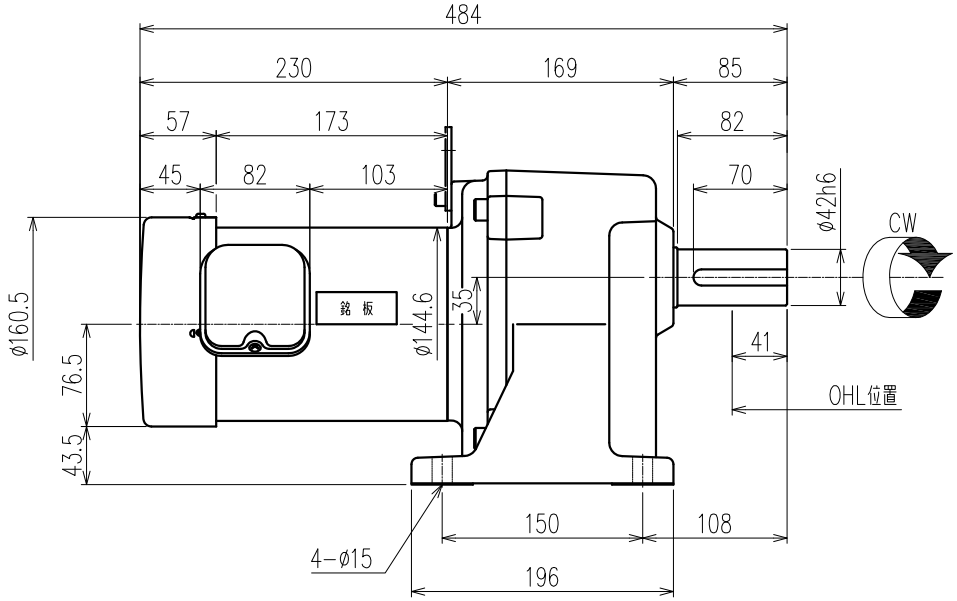

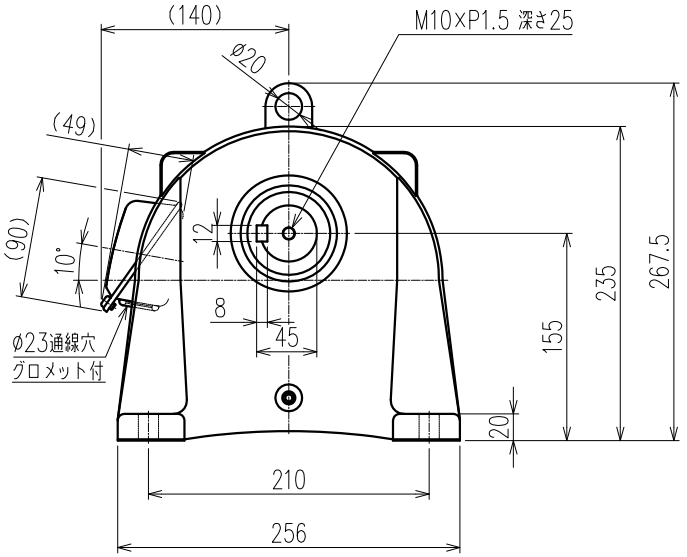

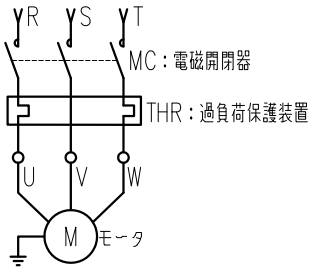

結線例（出力軸回転方向：CW）

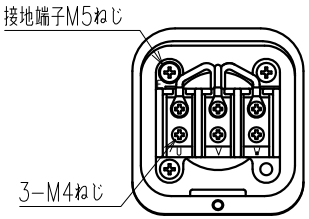

端子箱内部図

特記事項

1）出力軸回転方向はモータ配線いずれか2本の入れ換えで逆方向回転となります。

公称速比	100	120	160	200
周波数［Hz］	50/60	←	←	←
出力軸回転数（モータ同期回転時）［r/min］	15.1/18.1	12.3/14.7	9.3/11.2	7.6/9.1
出力軸許容トルク［N・m］	405.8/338.2	500.1/416.8	660.3/550.3	806.8/672.3
実減速比（小数点第4位四捨五入）	1：99.181	1：122.222	1：161.368	1：197.172
OHL［N］	6660	6860	6950	7050

モータ仕様		ギヤ仕様		ブレーキ仕様	
相　数	三相	周波数	50/60［Hz］	構　造	
出　力	0.75［kW］	出力軸回転数（モータ同期回転時）	別欄参照	静摩擦トルク	
構　造	全閉外扇形 IP40（通線口を除く）	出力軸許容トルク	別欄参照	電　圧	
極　数	4P	減速比	別欄参照	容　量	
周波数	50/60［Hz］	OHL	別欄参照	ブレーキ電源	
電　圧	200/200−220［V］	潤滑方法	グリースバス	その他	
電　流	△1 3.4/3.1−3.0［A］			塗　装	シグマグレー
△1 効率（効率クラス）	82.5（IE3）/85.5（IE3）/85.5（IE3）［%］			質　量	概略41.2［kg］
定　格	S1			梱　包	一個箱又は集中梱包
耐熱クラス	E				

MARK	REVISE	DATE	REVISER
△6			
△5			
△4			
△3			
△2			
△1	効率値を規格値に統一、50Hz電流値修正3.3→	15/01/20	小林

MODEL	DRAWING.NO.
TML2−08E−（100~200）	S085A476 △1

APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE	DATE
磯村	月野	月野	1：4（A3）	2014/04/17
15/01/22	15/01/22		SIGMA GIKEN CO.,LTD.	